




Kartuskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.



1.8.2025

Kartuzy, 10.03.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

Zebranie ofert prowadzone będzie na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Modernizacja sytemu napowietrzania - wymiana membran z kalibracją otworów w dyfuzorach bloku biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach

1. Przedmiot zamówienia stanowi:

Wymiana membran z kalibracją otworów w dyfuzorach zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej:

- Demontaż membran, mycie nakrętek, płyt wspornikowych i wnętr dyfuzorów.
- Sprawdzenie instalacji napowietrzania i ewentualne dokręcenie mocowań rusztu.
- Kalibracja otworów wlotowych powietrza.
- Montaż nowych membran.
- Próba szczelności, regulacja pracy membran.
- Utylizacja zdemontowanych membran i wystawienie KPO.

Wymiana membran z kalibracją otworów będzie przeprowadzona w dwóch etapach.

1. W pierwszym etapie z eksploatacji oczyszczalni zostaną wyłączone dwie komory napowietrzania OX-2 i OX-3.
2. W drugim etapie z eksploatacji oczyszczalni zostaną wyłączone nw. komory: beztlenowa, niedotleniona, przemieniona i tlenowa OX-1.

I etap.

- Komora OX-2 o wymiarach 16,0 x 12,0 m; ilość dyfuzorów 303
- Komora OX-3 o wymiarach 16,5 x 16.0 m; ilość dyfuzorów 323

II etap.

- Komora przemieniona o wymiarach 12,9 x 12,0 m; ilość dyfuzorów 282
- Komora OX-1 o wymiarach 32,7 x 12.0 m; ilość dyfuzorów 915

Dostawa i wymiana membran 9" w ilości 1823 szt. wykonanych z EPDM do dyfuzorów marki „Sanitaire”.

Wszystkie membrany w ilości **1823 szt.** muszą pochodzić z jednej partii produkcyjnej oraz posiadać atest wystawiony przez uprawnioną jednostkę.

Opis membrany:

- Średnica zewnętrzna membrany - 240 mm
- Materiał – elastomer (EPDM)
- Wielkość pęcherzyków powietrza – 1-3 mm
- Max temperatura powietrza – +100 °C
- Ilość naciętych otworków – ok. 5000 szt.
- Przepływ powietrza – 1 -8 m³/h
- Zalecany przepływ powietrza – 2-5 m³/h
- Max. obciążenie okresowe – 12 m³/h
- Zintegrowany O-ring na obwodzie zapewniający szczelność układu.
- Zaworek zwrotny – środkowa nieperforowana część membrany

Termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony z Zamawiającym z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze końcowym prac związanych z czyszczeniem zbiorników, w celu potwierdzenia poprawności przygotowania zbiorników do wykonania zamówienia.

Termin wykonania prac do 5-7 dni roboczych.

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zapewnia dostęp do wody hydrantowej, wody technologicznej z oczyszczonych ścieków i energii elektrycznej.

Koszty ww. mediów po stronie Zamawiającego.

- ✓ Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
- ✓ Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie wymiany membran na okres nie krótszy niż **60 miesięcy**.
- ✓ Istnieje możliwość obejrzenia oczyszczalni ścieków po wcześniejszym kontakcie z Kierownikiem oczyszczalni, Mieczysławem Grundkiewiczem, tel. 58 681 06 91, e-mail: oczyszczalnia@kpwik.kartuzy.pl

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia – w dwóch etapach (plus uczestnictwo w odbiorze końcowym czyszczenia zbiorników przed rozpoczęciem prac):

I etap do 30 kwietnia 2025 r.

II etap do 30 maja 2025 r.

3. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Termin płatności: 21 dni od daty prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Rozliczenie finansowe nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia.

4. Cena oferty:

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, nakłady i prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto zawierającą wszelkie ewentualne rabaty, upusty, promocje itp.

5. Wykluczenie z udziału w postępowaniu:

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2024 poz. 507).

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

W celu oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu wymiany membran/dyfuzorów systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego.

W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz usług (zał. nr 4) oraz referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

7. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
- 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
- 3) Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem).
- 4) Do oferty należy załączyć aktualne atesty, aprobaty, dokumenty techniczne materiałów spełniające wymagania określone w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
- 5) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik

(jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych lub dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7. Kryterium oceny – cena 100%

Oferta, która spełni wymogi Zamawiającego i będzie posiadała najniższą cenę całkowitą zostanie ofertą najkorzystniejszą.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w języku polskim należy składać do dnia: **18.03.2025 r. do godz. 11:00.** w jeden z następujących sposobów:

- 1) W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Mściwoja II 4
83-300 Kartuzy

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w niniejszym zapytaniu i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

" Oferta - Modernizacja sytemu napowietrzania - wymiana membran z kalibracją otworów w dyfuzorach bloku biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach"

- 2) przesłać w postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobistym bądź zaufanym lub formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym bądź jako skan odręcznie podpisanej oferty na adres mailowy epruszak@kpwik.kartuzy.pl

9. Postanowienia pozostałe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji na stronie internetowej – www.kpwik.kartuzy.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego na minimum 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Informacja o wyniku zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.kpwik.kartuzy.pl po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz przesłana drogą elektroniczną wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.


Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego zapytania:

imię i nazwisko Mieczysław Grundkiewicz –Kierownik Oczyszczalni Ścieków
e-mail: oczyszczalnia@kpwik.kartuzy.pl
w terminach od pn. do pt. w godzinach 8:30 14:30

imię i nazwisko Elżbieta Pruszek – Główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 58 681 04 54 wew. 49
e-mail epruszak@kpwik.kartuzy.pl
w terminach od pn. do pt. w godz. pomiędzy 7:00 - 15:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. Wykaz usług
5. Informacja RODO

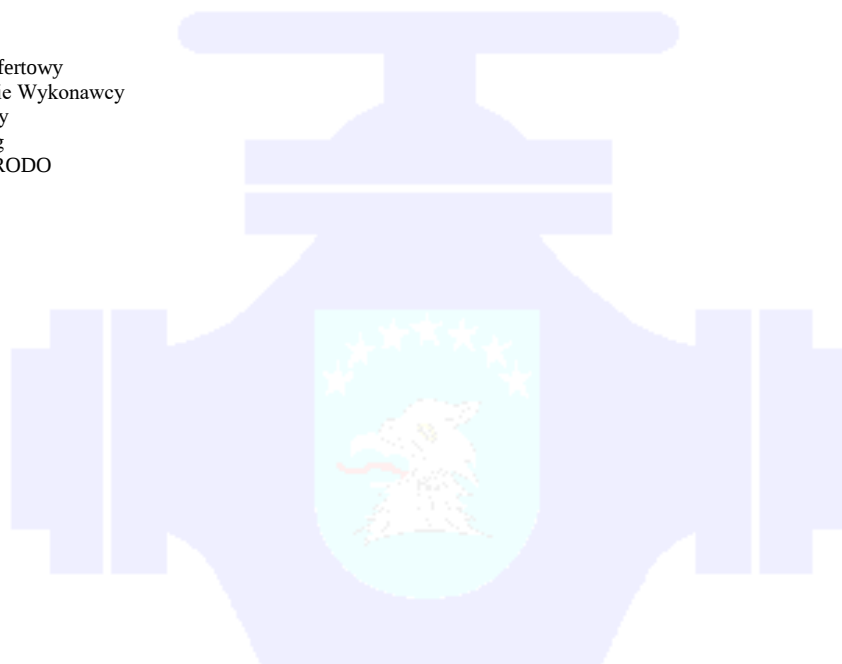

KPW i K KARTUZY